

Geotechnisches Büro Bittroff
 W.- Rathenau- Str. 2
 02977 Hoyerswerda
 Tel./Fax:03571/407063/407184

Bearbeiter: Hartmann

Datum: 15.05.2017

Körnungslinie DIN 18123


Hoyerswerda, Hufelandstraße

Prüfungsnummer: 37100

Probe entnommen am: 11.05.2017

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung

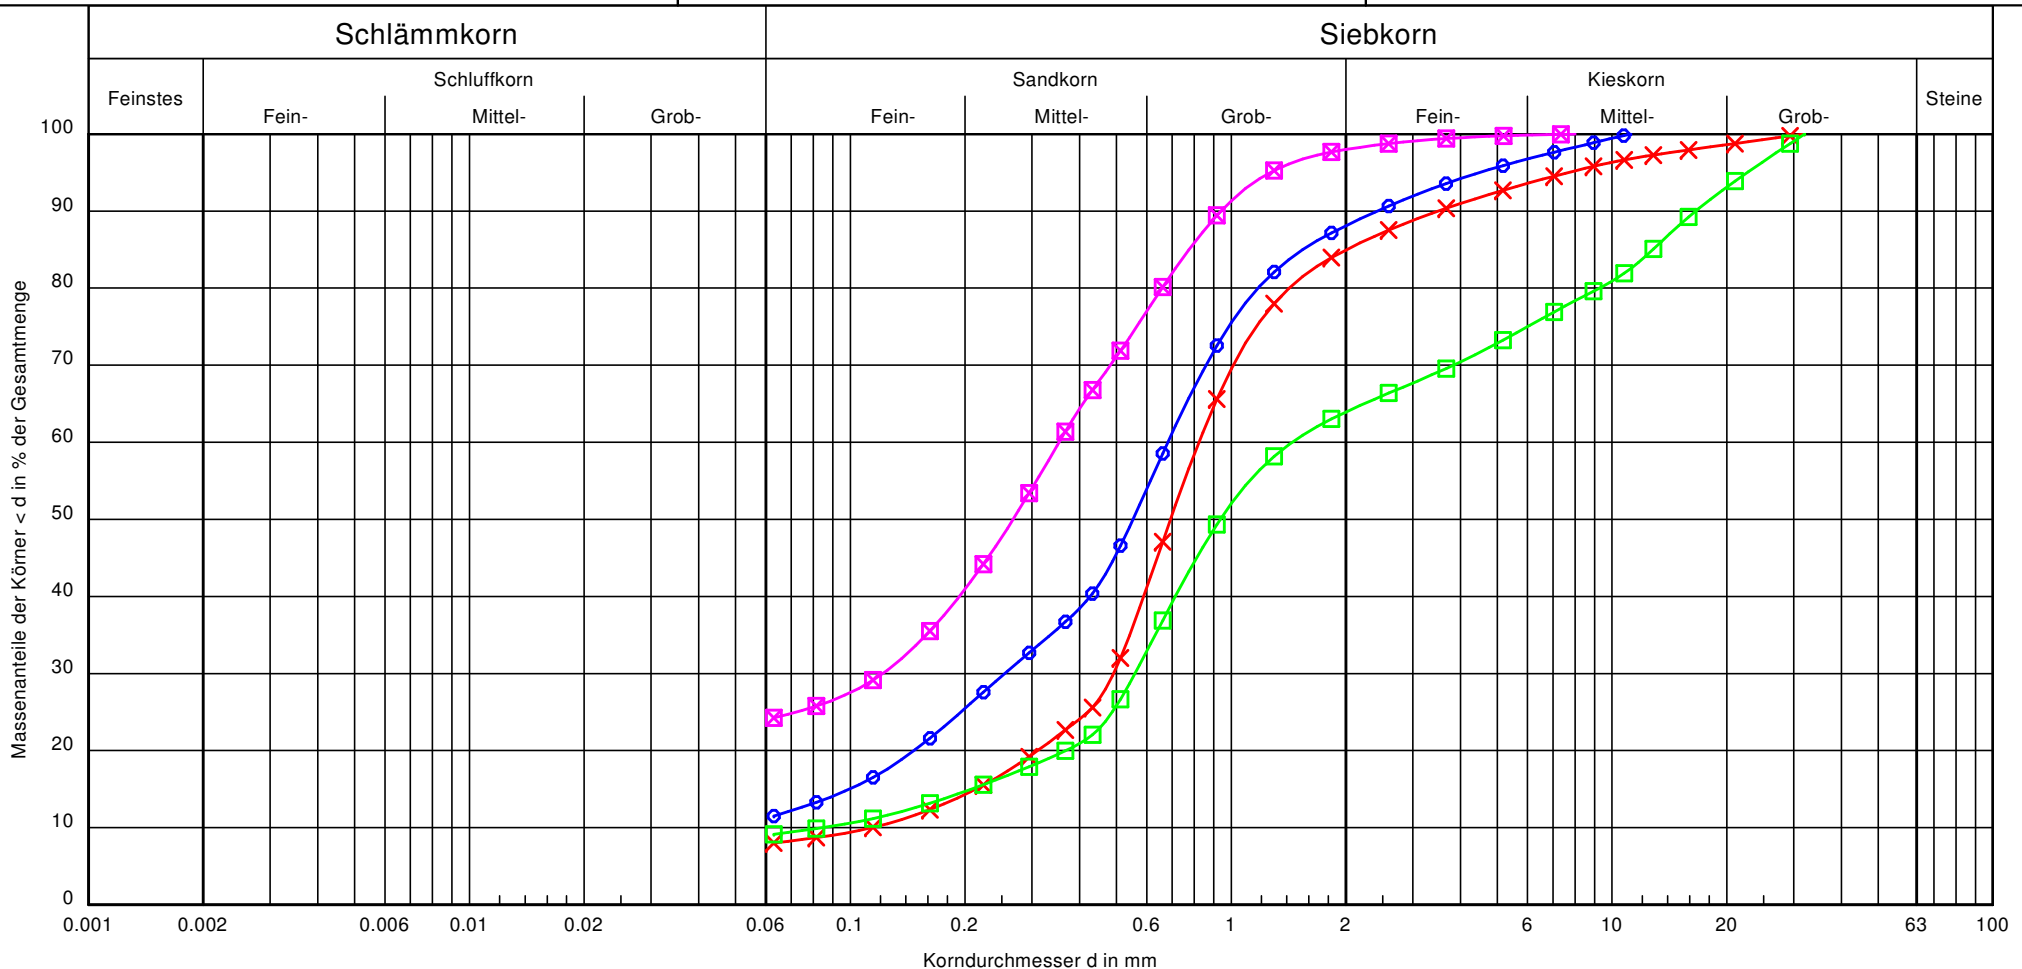

Bezeichnung:	P 1.1	P 2.2	P 5.1	P 6.2
Bodenart:	mS,fs,u,g	mS,fs,u',fg	mS,gs,q*,u'	mS,fs,gs,u*
Tiefe:	1,00 m	1,80 m	0,70 m	0,60 m
k [m/s] (Beyer):	-	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$5.0 \cdot 10^{-5}$	-
Entnahmestelle:	KRB 1	KRB 2	KRB 5	KRB 6
U/Cc	-/-	7.2/2.6	17.1/2.6	-/-
d10	-	0.1138	0.0846	-
Frostempfindlichkeit	F2	F1	F2	F3
T/U/S/G	-/11.5/76.6/11.9	-/8.0/76.9/15.1	-/9.1/54.8/36.1	-/24.2/73.7/2.0

Bemerkungen:

4, Blatt 1
 Anlage:
 Bericht: