

Geotechnisches Büro Bittroff
 W.- Rathenau- Str. 2
 02977 Hoyerswerda
 Tel./Fax:03571/407063/407184

Bearbeiter: Hartmann

Datum: 15.05.2017

Körnungslinie DIN 18123


Hoyerswerda, Hufelandstraße

Prüfungsnummer: 37100

Probe entnommen am: 11.05.2017

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung

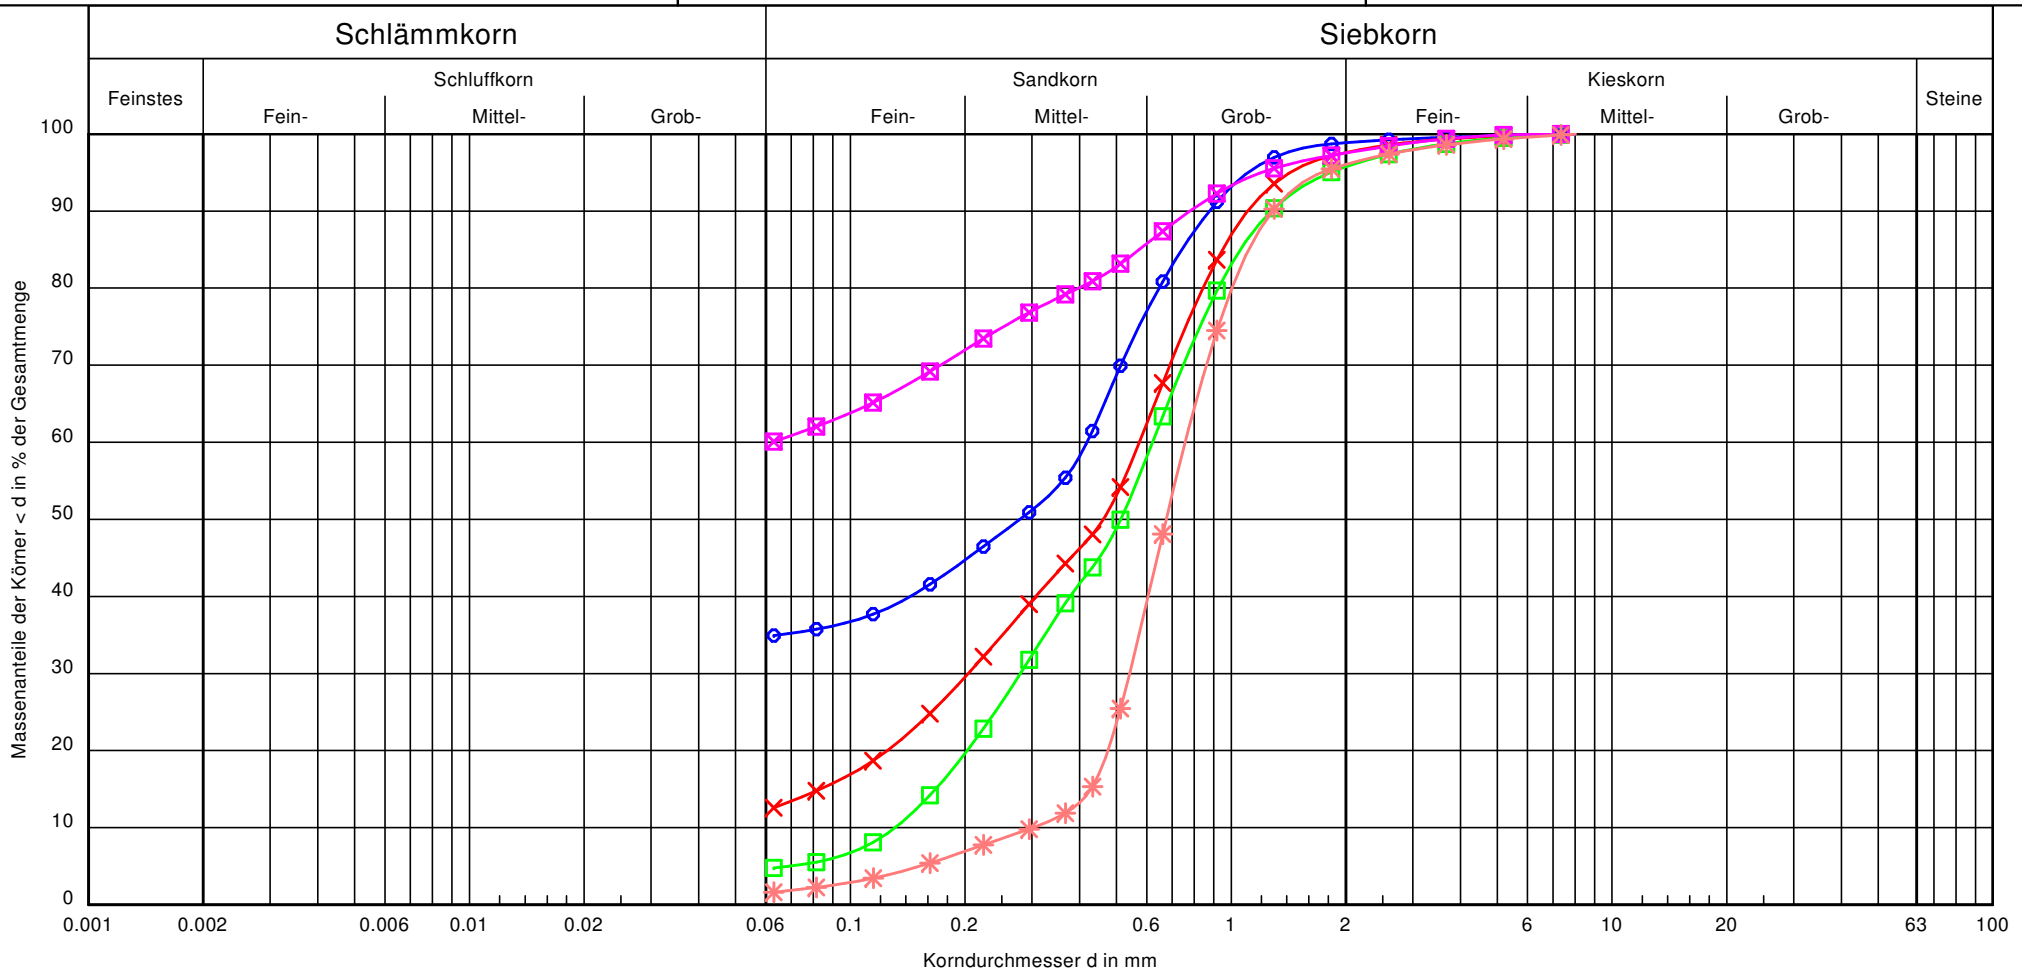

Bezeichnung:	P 6.3	P 7.2	P 8.2	P 9.4	P 11.2
Bodenart:	mS,u*,fs	mS,fs,gs,u	mS,fs,gs	U,s*	mS,fs,gs
Tiefe:	2,00 m	1,30 m	1,70 m	2,60 m	2,10 m
k [m/s] (Beyer):	-	-	$1.5 \cdot 10^{-4}$	-	$9.1 \cdot 10^{-4}$
Entnahmestelle:	KRB 6	KRB 7	KRB 8	KRB 9	KRB 11
U/Cc	-/-	-/-	4.8/1.0	-/-	2.5/1.3
d10	-	-	0.1308	-	0.3017
Frostempfindlichkeit	F3	F2	F1	-	F1
T/U/S/G	-/34.9/63.9/1.1	-/12.6/85.0/2.4	-/4.8/91.0/4.3	-/60.1/37.5/2.5	-/1.6/94.4/3.9

Bemerkungen:

Report: Anlage: 4, Blatt 2